


Energetisches Datenblatt

Projekt-Nr.: 03220101

Projekt: Neubau Kita Parkstr.

Strasse: Parkstr. 22

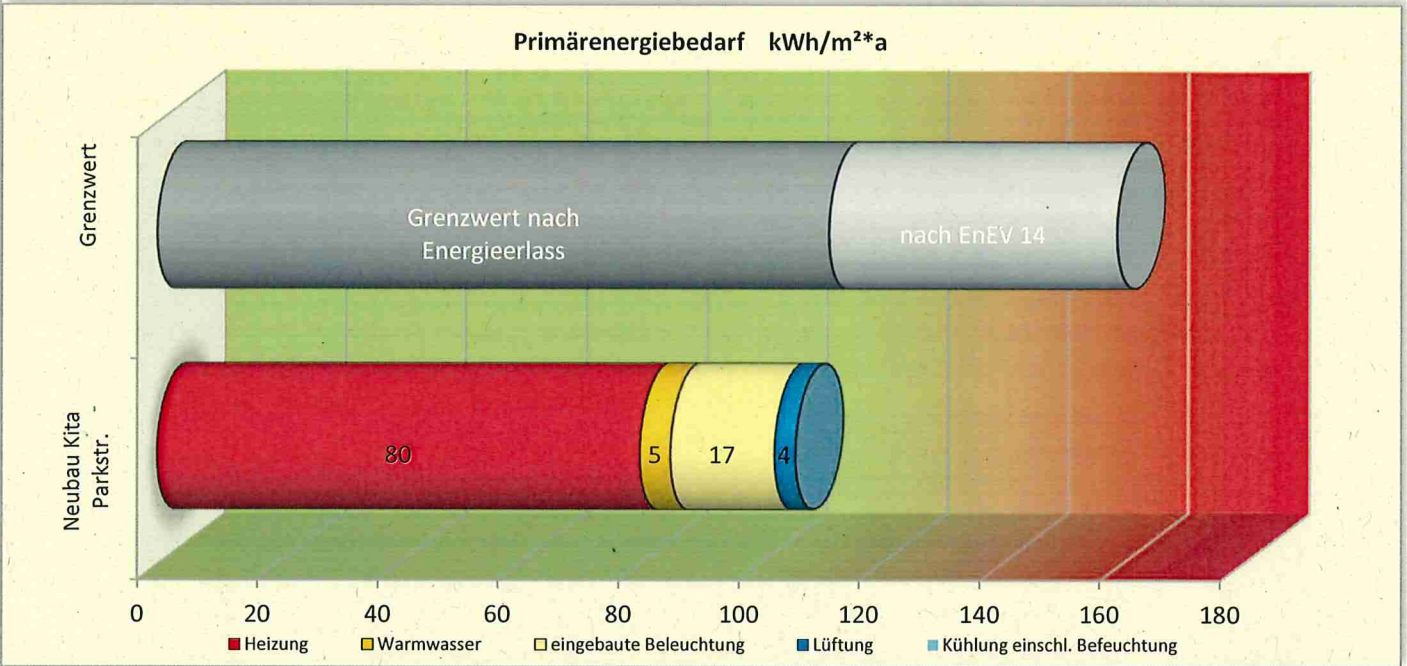

Energetische Qualität der Gebäudehülle:

Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten

W/m²K	transparente			
	opake Außenbauteile	Außenbauteile	Vorhangfassaden	Glasdächer, Lichtbänder, Lichtkuppeln
Höchstwert n. EnEV /Energieerlass, ≥ 19 °C	0,28/0,28	1,5 /1,52	1,50/1,52	2,5/2,48
Höchstwert n. EnEV, /Energieerlass < 19 °C	0,50/0,40	2,80/2,24	3,00/2,40	3,10/2,48
berechnet ≥ 19 °C	0,12 W/m²K	1,00 W/m²K		
berechnet, < 19 °C				

PRIMÄRENERGIEBEDARF:

Gebäude Ist-Wert q _p :	106 kWh/m²*a
Referenzwert EnEV14 q _p :	159 kWh/m²*a
Sollwert gem. GRDRs 165/2010 (-30%) <	112 kWh/m²*a
Unterschreitung EnEV14:	33,5%
Unterschreitung EnEV16:	13,0%
AV-Verhältnis:	0,33 1/m

Kompaktheit: Nettogrundfläche: 833,8 m²

Endenergiebedarf

Energieträger	eingebaute					Gebäude gesamt (kWh/m²*a)	Energiekosten (pro Jahr)
	Heizung (kWh/m²*a)	Warmwasser (kWh/m²*a)	Beleuchtung (kWh/m²*a)	Lüftung (kWh/m²*a)	Kühlung einschl. Befeuchtung (kWh/m²*a)		
Gas	80,0	4,9	0,0	0,0	0,0	84,9	3.575 €
Strom	0,5	0,1	9,6	2,0	0,0	12,2	2.084 €
Nah-Fernwärm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- €
							5.659 €

Wärmeleistung Heizung: 26 kW Anschlussleistung Strom: 69,0 kW

Energetische Einrichtungen:

Art der Heizungsanlage: geschlossene Pumpenwarmwasserheizung, Wärmeerzeuger aus Gas-Brennwertkessel mit integriertem Mikro-KWK-System (Stirlingmotor), Fußbodenheizung Auslegung 43/33 °C

Art der Brauchwassererwärmung: zentrale Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip

Art der Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung: Küche mit Zu- und Abluftanlage ca. 350 m³/h mit WRG ca. 75 %, innenliegende Räume/WC mit bedarfsabhängigen Einzellüftungsanlagen, Nachtlüftungsventilator, zur Unterstützung der sommerlichen Nachtlüftung

sonst. größere energieverbrauchende Einrichtungen:

aufgestellt:

Stuttgart: 08.05.2018